

資 料 提 供

令和8年5月21日  
石川県生活環境部環境政策課  
白山市市民生活部環境課  
能美市市民生活部生活環境課

D I C株式会社北陸工場（白山市）の周辺井戸における  
水質調査結果について（第9回判明分）

4月30日公表分の資料提供（第8回判明分）において、134井戸の調査結果を公表したところです。本日、新たに8井戸の調査結果が判明しましたので、お知らせします。

問合せ先【県、白山市及び能美市 平日 9:00~17:00】

○健康相談以外に関すること

県生活環境部環境政策課	電話 076-225-1491
白山市市民生活部環境課	076-274-9538
能美市市民生活部生活環境課	0761-58-2217

○健康相談に関すること

石川中央保健福祉センター健康推進課	076-275-2250
南加賀保健福祉センター健康推進課	0761-22-0796
白山市健康福祉部いきいき健康課	076-274-2155
能美市健康福祉部健康推進課	0761-58-2235

# D I C株式会社北陸工場（白山市）の 周辺井戸水質調査結果について（第9回判明分）

## 結果概要

前回（4月30日資料提供）134井戸の調査結果を公表済み。その後、新たに8井戸の調査結果が判明（5月1日までの採水分）


- 8井戸のうち**3井戸から指針値を超過するPFOS及びPFOAが検出（最大で6.2倍）**
- 指針値を超過した井戸については、引き続き飲用を控えるよう依頼

（今後の対応）

- **超過が判明した井戸から概ね500m以内の範囲について、さらに井戸の有無・水質調査を実施（能美市内）**

（追加後の調査範囲）

吉原釜屋町、吉原町、福島町（一部）、大浜町（一部）

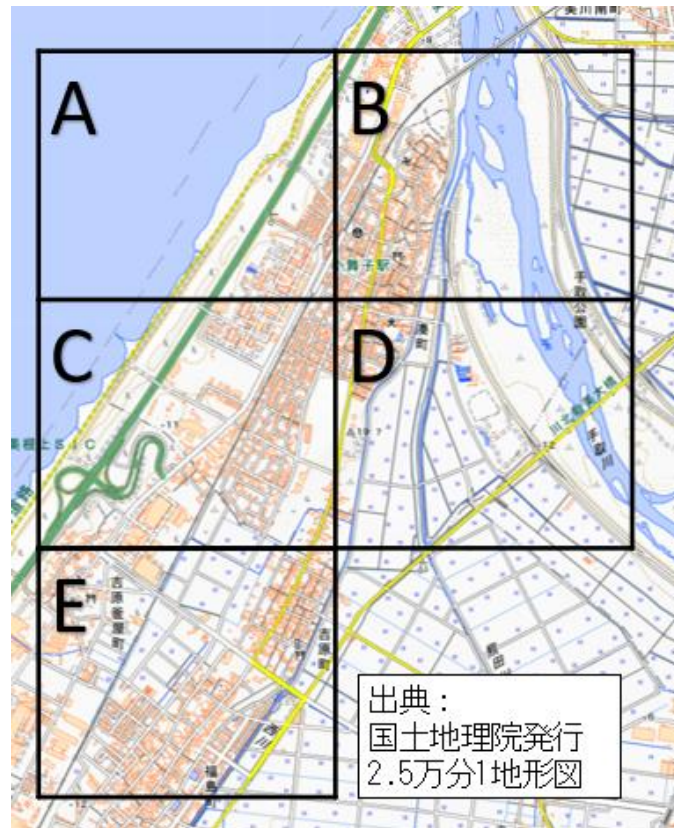

## 調査結果

- **今回判明分** ※（）は飲用井戸で内数

調査エリア	調査井戸数	指針値超過井戸数	PFOS及びPFOA合算値 (ng/L) 指針値：50 以下 報告下限値：5
A	0 (0)	0 (0)	—
B	0 (0)	0 (0)	—
C	0 (0)	0 (0)	—
D	0 (0)	0 (0)	—
E	8 (0)	3 (0)	22～310
合計	8 (0)	3 (0)	22～310

- **これまでの累計**

調査エリア	調査井戸数	指針値超過井戸数	PFOS及びPFOA合算値 (ng/L) 指針値：50 以下 報告下限値：5
A	1 (0)	1 (0)	140
B	45 (22)	15 (2)	5未満～160
C	51 (10)	31 (2)	5未満～260
D	14 (4)	5 (0)	5未満～180
E	31 (2)	6 (0)	5未満～670
合計	142 (38)	58 (4)	5未満～670

※調査地点：白山市湊町、能美市吉原釜屋町、吉原町、福島町(一部)