


# 令和6年能登半島地震に伴う上下水道施設の対応状況

- 「能登上下水道復興支援室」を七尾市に設置し、上下水道復旧について技術的にサポート。
- 輪島市、珠洲市の早期復旧困難地域※を除き、5月31日をもって水道本管復旧済み。引き続き、宅内配管工事の加速化を進める。
- 下水道本管の流下機能は珠洲市の早期復旧困難地域※を除き、確保済み。
- 「上下水道地震対策検討委員会」では、被災市町の復興に向けた上下水道の整備の方向性、上下水道施設の被害を踏まえた今後の地震対策のあり方、上下水道一体での災害対応のあり方について中間とりまとめを公表。（5月29日）

※建物倒壊や土砂崩れなどにより早期の調査・復旧が困難な地域

## ○水道本管の復旧状況

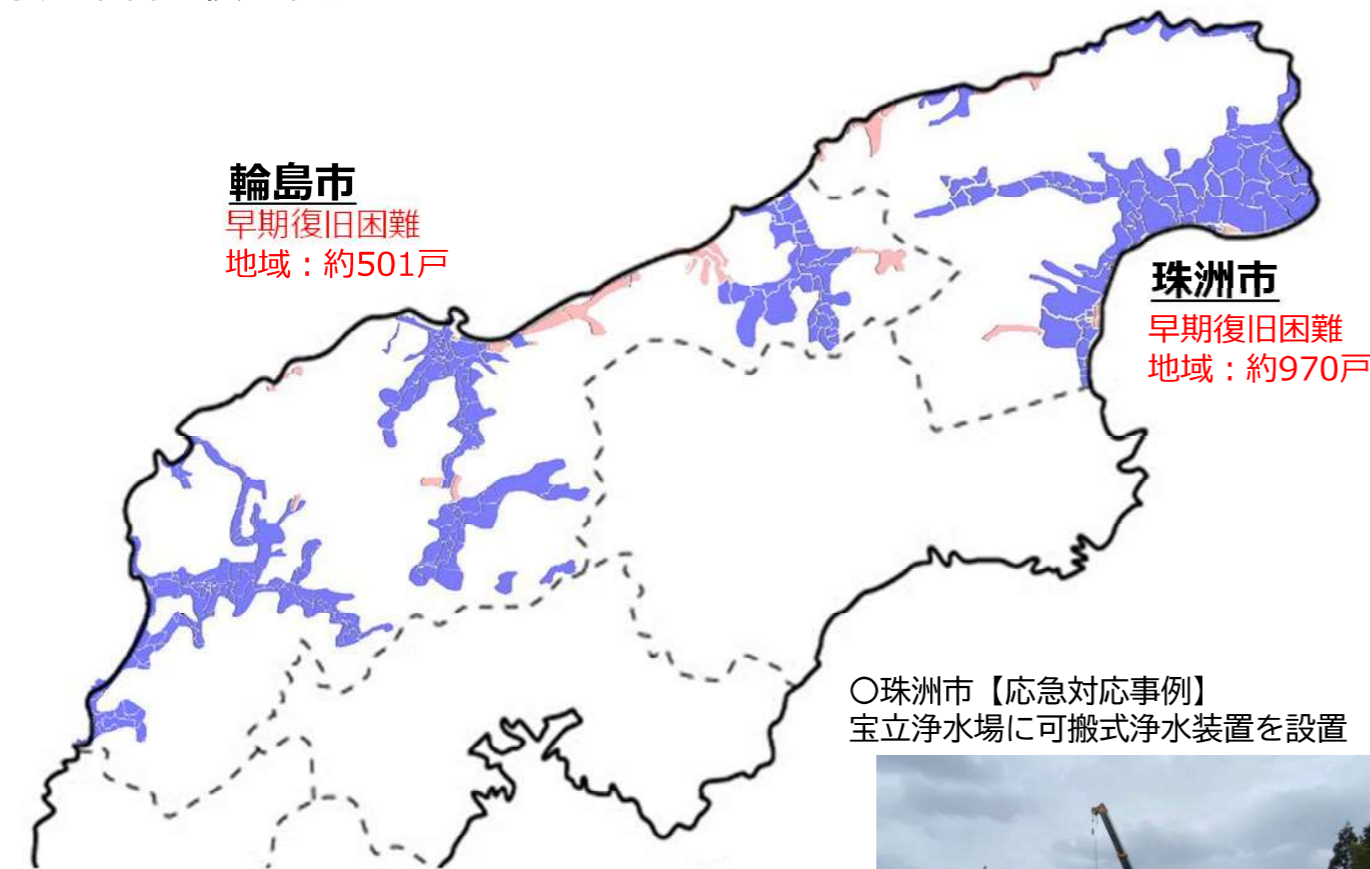


断水解消	■
早期復旧困難地域	■

※各市町公表資料を基に作成

○珠洲市【応急対応事例】  
宝立浄水場に可搬式浄水装置を設置



## ○下水道本管の流下機能確保の状況

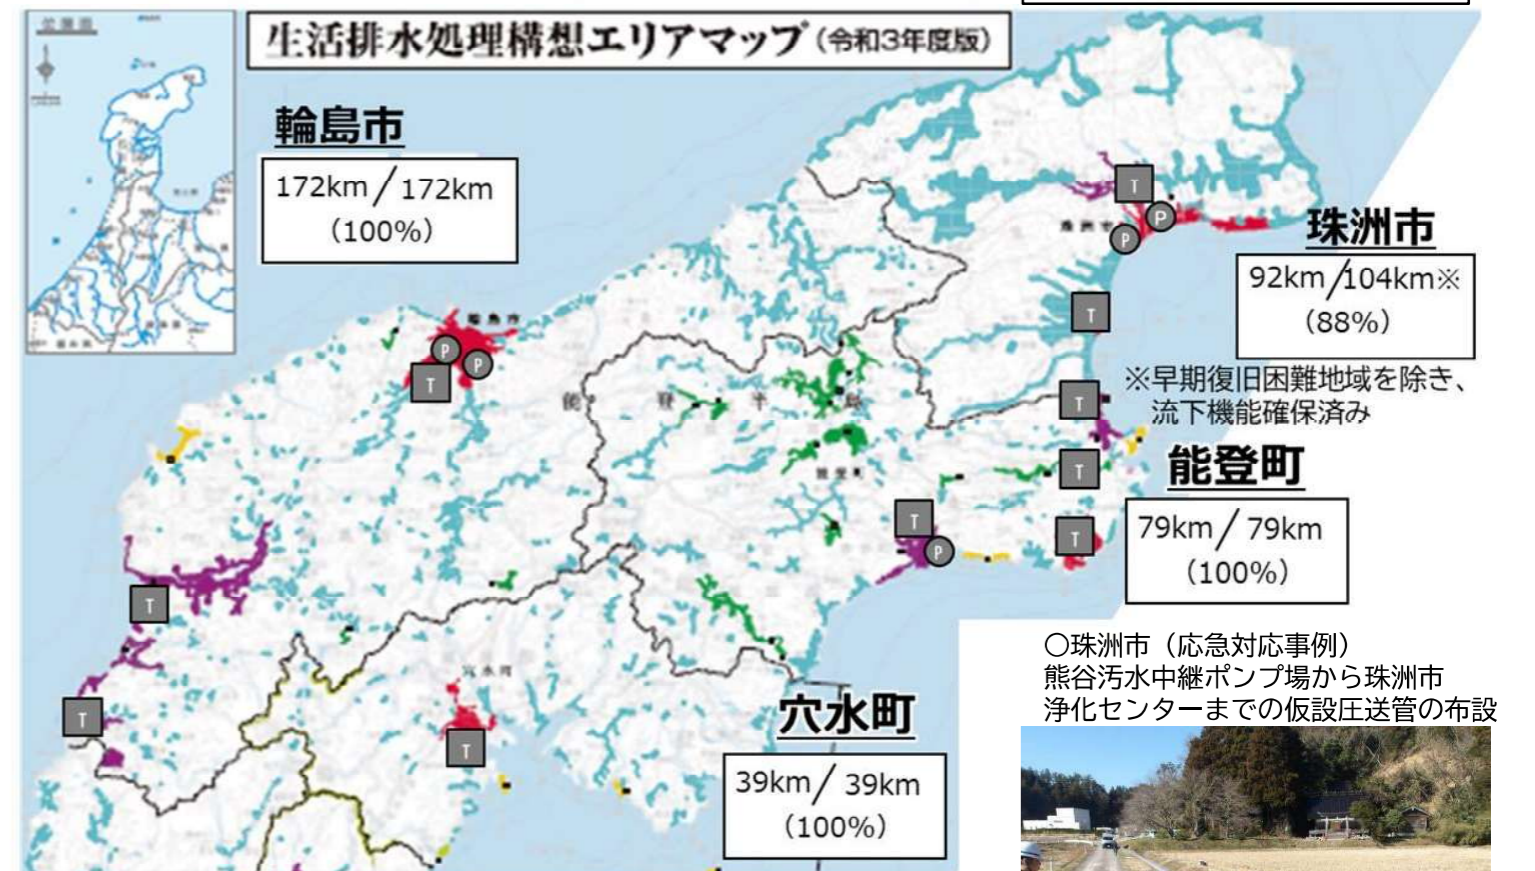

下水道 (国交省)	■	下水処理場	■	ポンプ場 (汚水)	■
集落排水施設 (農水省)	■	機能確保済	■	機能確保済	●
浄化槽 (環境省)	■	被害なし	□	被害なし	○

※汚水処理施設の早期復旧に向けて、集落排水施設 (農水省)、浄化槽 (環境省) と連携

