（別図１）

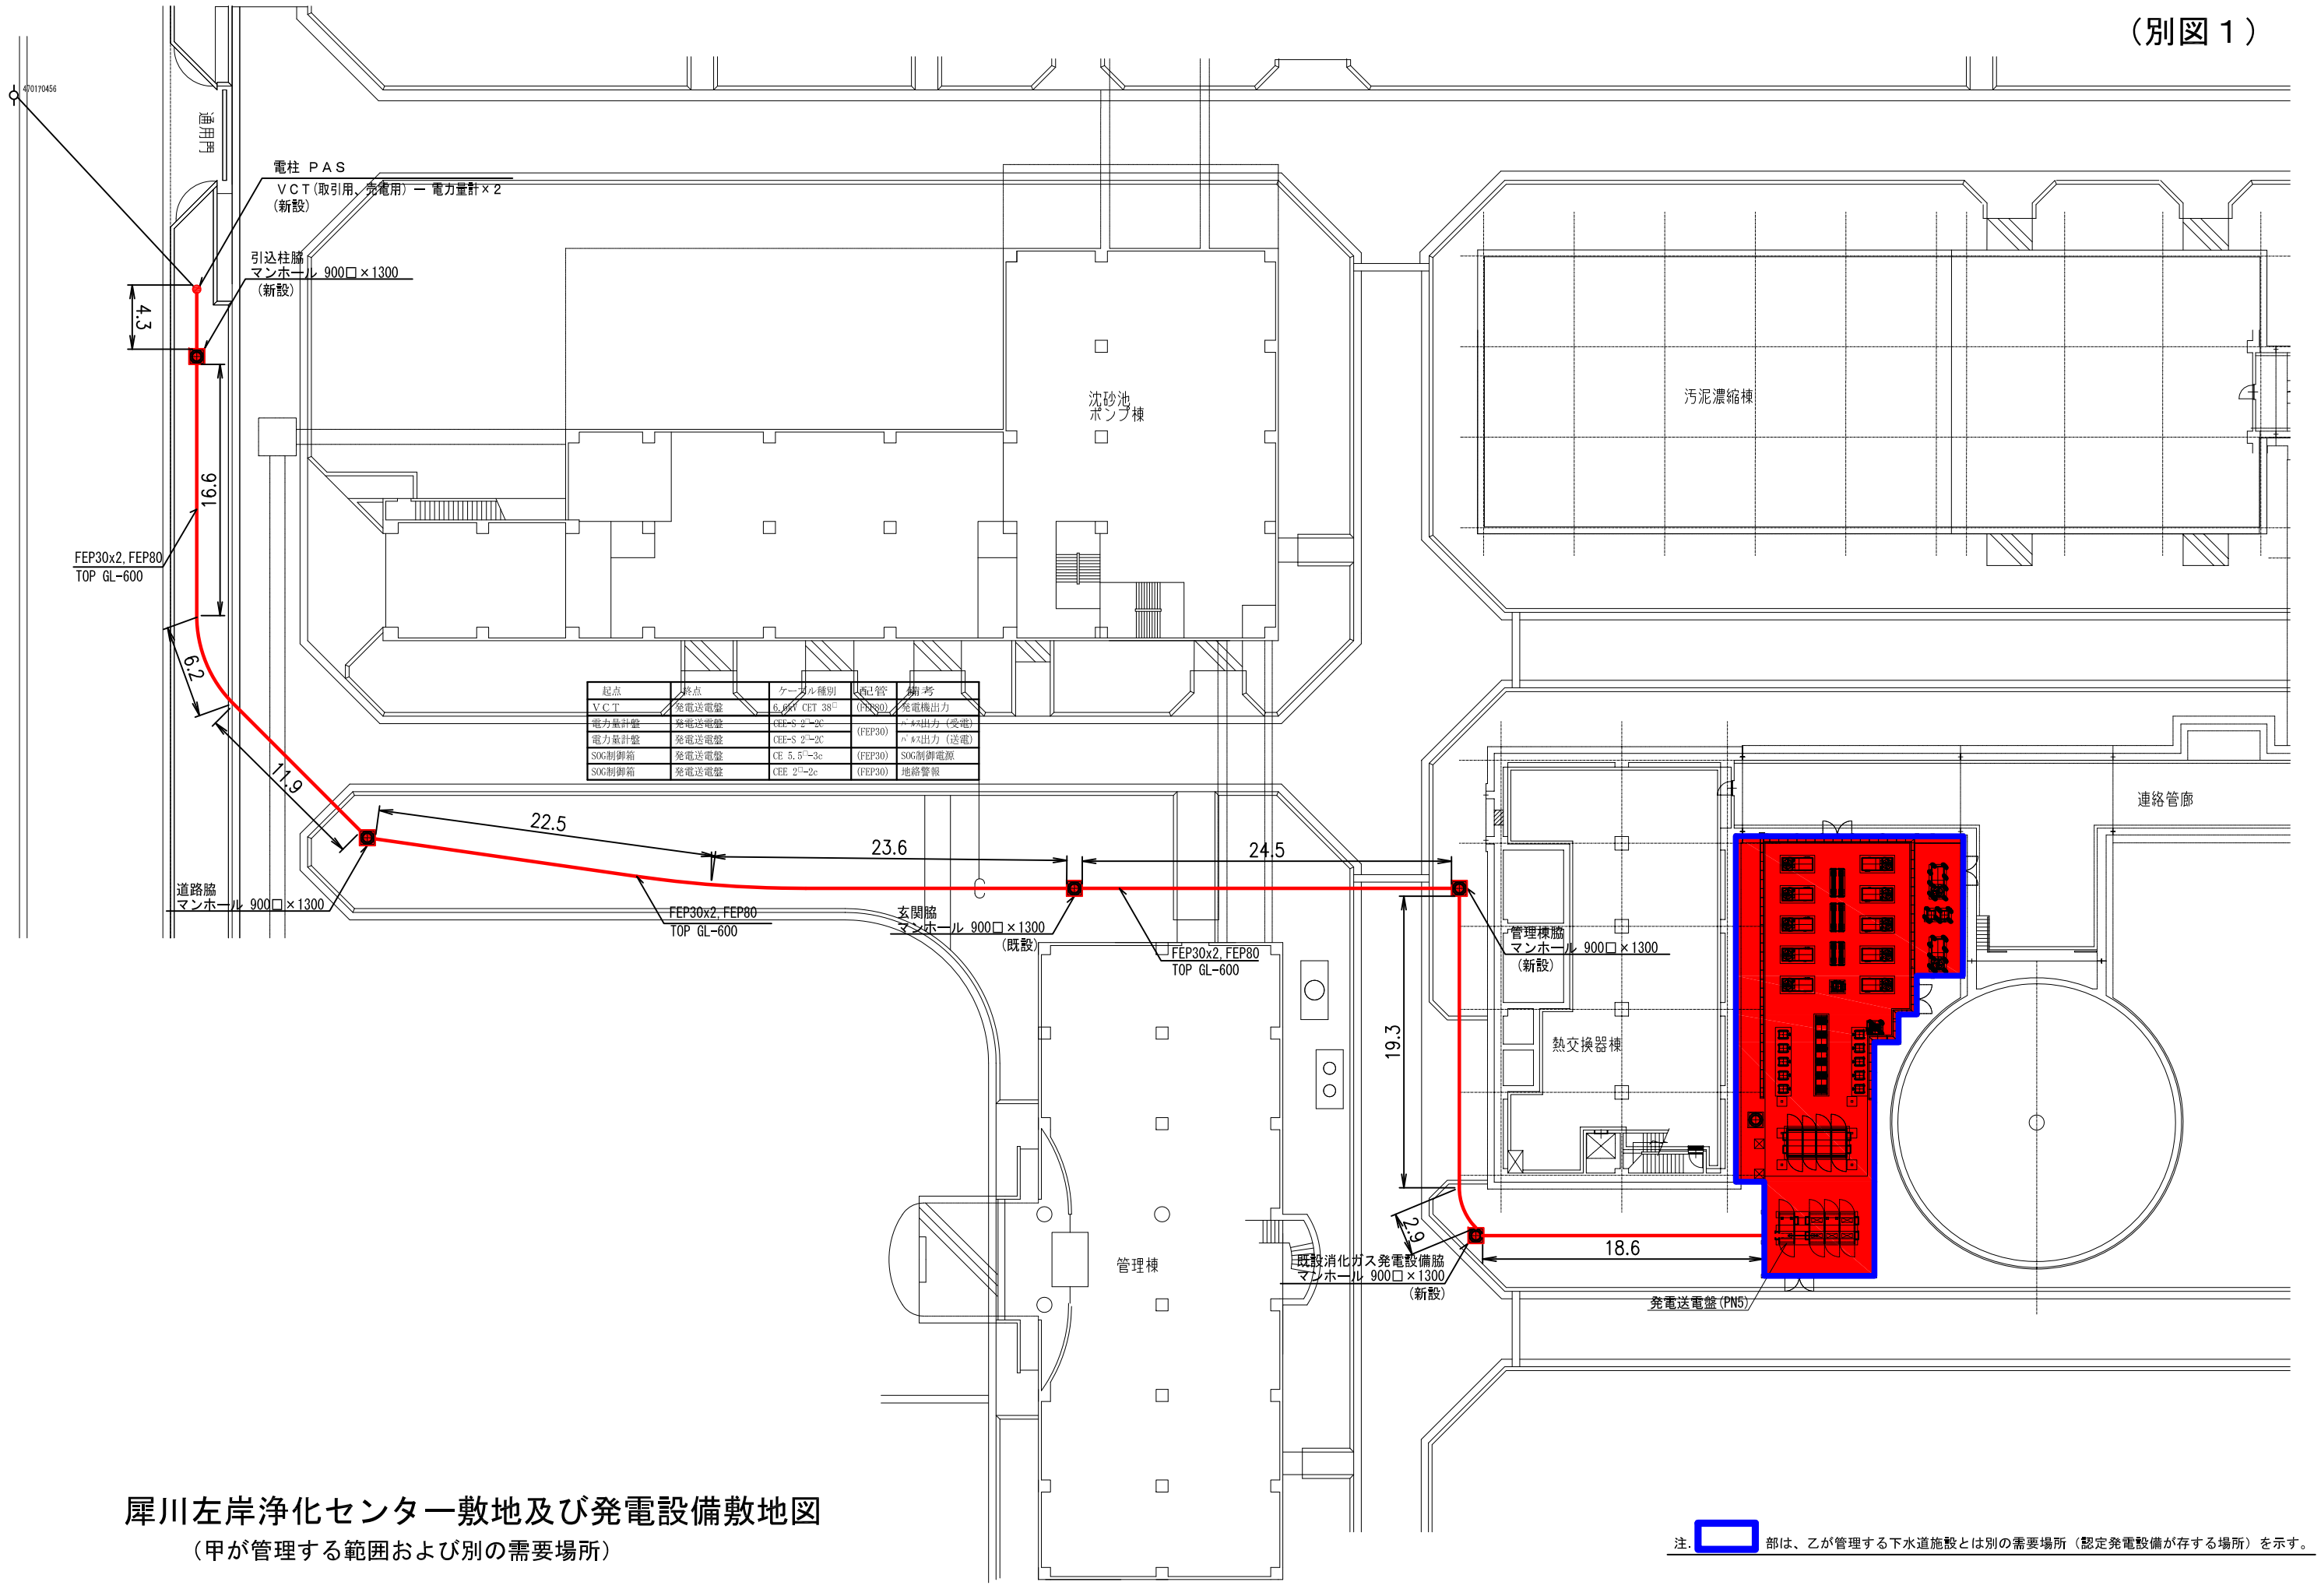

起点	終点	ケーブル種別	配管	備考
ＶＣＴ	発電送電盤	6.6kV CET 38□	(FEP80)	発電機出力
電力量計盤	発電送電盤	CEE-S 5□-2C	(FEP30)	ﾊﾟﾙｽ出力（受電）
電力量計盤	発電送電盤	CEE-S 2□-2C		ﾊﾟﾙｽ出力（送電）
SOG制御箱	発電送電盤	CE 5.5□-3c	(FEP30)	SOG制御電源
SOG制御箱	発電送電盤	CEE 2□-2c	(FEP30)	地絡警報

犀川左岸浄化センター敷地及び発電設備敷地図

（甲が管理する範囲および別の需要場所）

注. ▭ 部は、乙が管理する下水道施設とは別の需要場所（認定発電設備が存する場所）を示す。

注. ▭ 部は甲管理範囲（発電設備・送電設備）を示す。